


ΧΡΥΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ DECORAL

Προϊόν βαφής: DS-0403S

Film Εξάχνωσης : 81802/02 L4

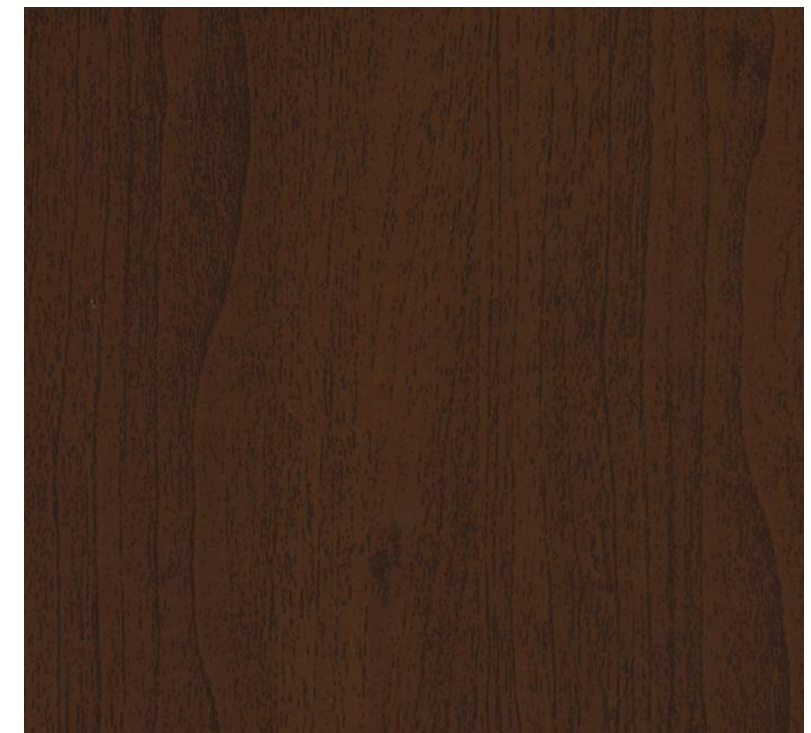




Λέξεις κλειδιά:

- Αντοχή
- Ποιότητα
- Επιτάχυνση γήρανσης
- Φυσική γήρανση
- Χρυσοί συνδυασμοί

TECHNICAL TOOLS

Test e Documentazioni Tecniche da Laboratorio

MRK-012-0143

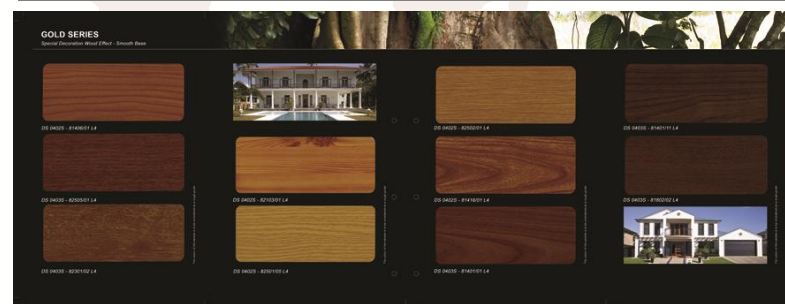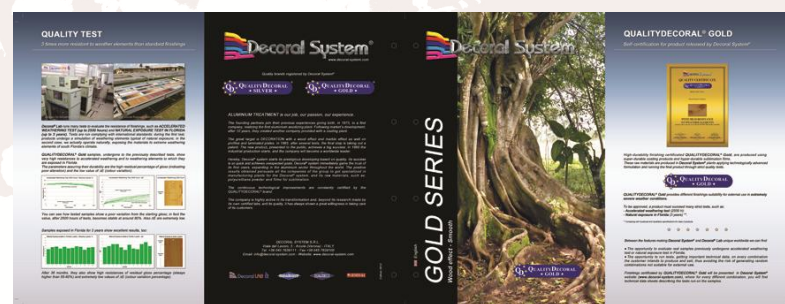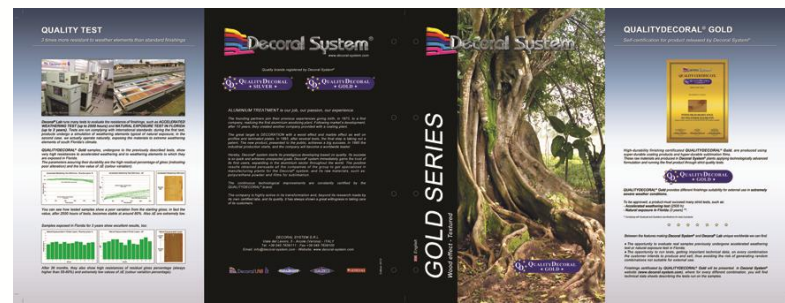

Marchi di qualità registrati di **Decoral System®**



DECORAL SYSTEM SRL

Viale del Lavoro, 5 - Arcole 37040 (Verona) ITALY - Tel. +39 045 7639111 - Fax +39 045 7639100
Email: info@decoral-system.com - Website: www.decoral-system.com

Τι είναι η Χρυσή Ποιότητα DECORAL

Η Χρυσή Ποιότητα Decoral είναι ένα πιστοποιητικό ανθεκτικότητας, που εκδίδεται για διακοσμήσεις που απαιτούν υψηλή ανθεκτικότητα και κατά συνέπεια θεωρούνται ιδιαίτερα κατάλληλες για εξωτερική χρήση.

Τα τεστ για την εξασφάλιση της ποιότητας

Οι διακοσμήσεις υποβάλλονται σε έντονη ακτινοβολία φωτός και σε σκληρές ατμοσφαιρικές συνθήκες για μεγάλες χρονικές περιόδους.

Ο εξοπλισμός για την επιτάχυνση γήρανσης πραγματοποιείται στο εργαστήριο της Decoral (QSun3000 e Solarbox), όπου γίνεται έκθεση σε κανονικές καιρικές συνθήκες για μεγάλες χρονικές περιόδους.

Η χρυσή Ποιότητα Decoral έχει δοκιμαστεί ακόμα και σε έκθεση στην Φλώριδα, όπου οι κλιματολογικές και ατμοσφαιρικές συνθήκες είναι πιο επιθετικές από αλλού, για ένα διάστημα τριών χρόνων.



Μηχανή για επιτάχυνση γήρανσης στο
εργαστήριο της Decoral




Εκτεθειμένα λαμαρινάκια
στη Φλώριδα

Μετρήσεις, που διενεργούνται στους συνδυασμούς μετά την έκθεση

Μετά τα τεστ, μετριοούνται δύο σημαντικοί και αντιπροσωπευτικοί παράμετροι της ποιότητας κάποιου συνδυασμού

- Γυαλάδα%: Εκφράζει το ποσοστό της γυαλάδας του χρώματος που απομένει στην επιφάνεια του χρώματος.
- ΔΕ: Χρωματικές παραλλαγές, τονική μεταβολή.

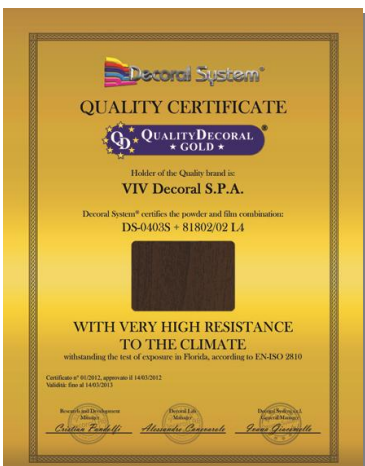

Πιστοποιητικό Ποιότητας

Εάν ο συνδυασμός περάσει τα τεστ, δηλαδή εάν οι μετρήσεις μετά και τις δύο εκθέσεις έχουν θετικό αποτέλεσμα εγκρίνεται το Χρυσό Πιστοποιητικό Ποιότητας της Decoral.

Διακόσμηση μετά το τεστ για
επιτάχυνση γήρανσης:
2500 ώρες



Διακόσμηση μετά το
τεστ στην Φλώριδα
μετά από 3 χρόνια



ΔΕ
2,52

ΓΥΑΛΑΔΑ%		
Αρχική	16.0	100
Τελική	16.0	